



GGD交流低压配电柜

电子样本

四川亿莱克电气有限公司

Sichuan Yilaike Electric Co., Ltd



关于我们

◆ 企业简介

四川亿莱克电气有限公司成立于1998年8月，坐落于天府之国四川省成都市金牛区，公司专注于40.5kV及以下高低压电气成套设备的研发、设计、生产。公司新建厂房4万平米，目前拥有员工930人，所有管理和技术骨干均为本科以上学历，中高级工程师152人，一线工人均来自正规机械专科院校。公司在总部设有研发中心，一同进行新产品的研发及改进。此外，公司十分重视人才的培养，每年均安排员工赴管理学院及电力电气学院深造，为公司的稳定、快速发展提供不竭动力。

公司拥有高低压开关柜自动装配流水线5条，多工位数控冲床3台，多功能折弯机3台，高精度铜排切割机2台，高低压开关柜全自动检测设备5套，及多种先进气动冲床钣金加工设备80余套。公司不仅拥有多种先进齐全的生产设备，而且采用生产管理软件，严格实行高效的6S管理体系。重要生产环节由公司聘请专家定点指导，质量由专家层层把关。所有生产工序严格按照ISO9001和ISO14001标准实施。

高品质的产品是客户对我们的要求；优质的服务是我们对客户的承诺。公司在全国设有二十二个销售服务中心，由点及面辐射全国，并且在每个区域配备了若干自己工厂的客户经理、测量人员、售后人员。

◆ 社会责任

履行社会责任，坚持以人为本，关心善待员工，确保持续发展，与质量、环境、职业健康安全一样，社会责任管理是本公司日常运作的一个有机组成部分，履行社会责任是公司提供良好产品满足客户需要的一个必要条件。

◆ 公司政策

本公司承诺遵守国家劳动法律法规、遵守国际公认的劳工标准以及其他适用的行业标准和国际公约，持续改善工作条件和员工福利。与公司其它管理一样，社会责任管理也是本公司日常运作的一个重要组成部分，履行社会责任是公司提供优质产品、满足客户需求的一个必要条件。公司任命高层管理人员负责社会责任体系的管理，建立、实施和维持良好的社会责任管理体系，并将这一要求延伸至供应商和分包商。




资质证书



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

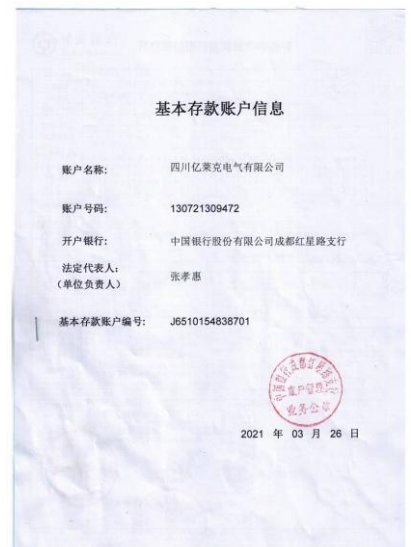



产品资质





生产设备





检验设备




自动测试系统



X射线镀层测厚仪



布洛维光学硬度计

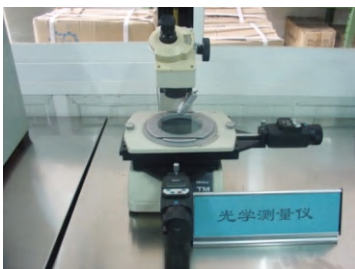

光学测量仪



湿度记录仪



扭矩校验仪

GGD交流低压配电柜



◆ 产品概述

GGD型交流低压电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz, 额定工作电压380V, 额定工作电流至3150A的配电系统作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级与广大电力用户及设计部门的要求, 本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高, 动热稳定性好, 电气方案灵活, 组合方便, 系列性, 实用性强、结构新、防护等级等特点, 可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》, GB 7251《低压成套开关设备》等标准。


◆ 使用环境

- 周围空气温度不高于+40℃, 不低于-5℃。
- 24小时内平均温度不得+35℃, 超过时需根据实际情况降容运行。
- 户内使用, 使用地点的海拔高度不得超2000m。
- 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度时允许有较大的相对湿度, 如+20℃时为90%, 应考虑到由于温度的变化可能会生凝露的影响。
- 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5°, 且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标准)。
- 装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受不到应有腐蚀的场所。

◆ 技术参数

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)		额定短路 开断电流 (KA)	额定短时耐 受电流 (1s) (kA)	额定峰值耐 受电流 (kA)
GGD1	380	A	1000	15	15	30
		B	600(630)			
		C	400			
GGD2	380	A	1500(1600)	30	30	60
		B	1000			
		C	600			
GGD3	38	A	3150	50	50	150
		B	2500			
		C	2000			

◆ 安装尺寸图

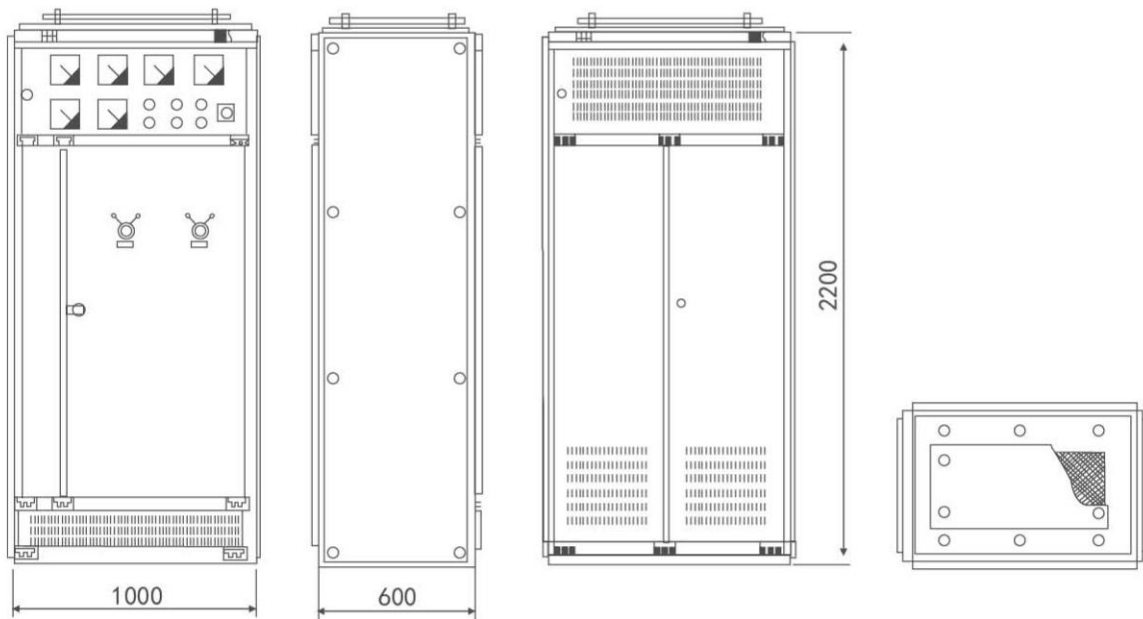


◆ 订货须知

订货时用户应提供:

- > 主电路配电系统图和平面布置图, 额定工作电压, 额定工作电流, 保护装置整定电流以及必要的技术参数。
- > 标明进出线电缆规格。
- > 开关柜内主要电气元件的型号, 规格及数量。
- > 如开关柜之间或进线柜需要母线桥或母线槽的, 需注明跨度、距地高度等具体要求数据。
- > 开关柜使用在特殊环境条件时, 应在订货时详细说明。
- > 开关柜表面颜色及其它具体要求。

产品业绩覆盖范围

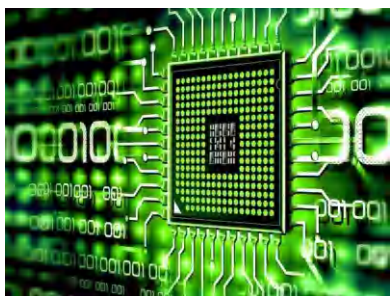

电子工业



轨道交通



汽车制造




地标建筑




商业建筑




石油化工

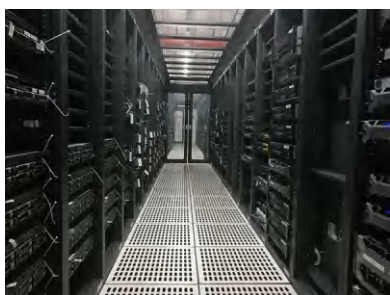


数据中心

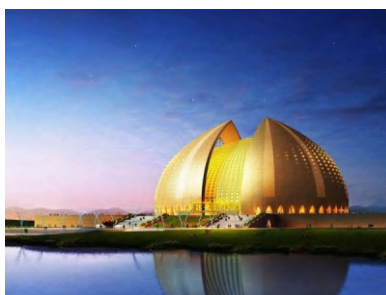

文化传媒

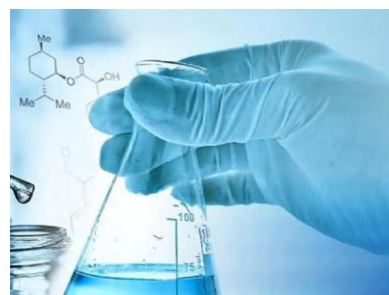

医药医院

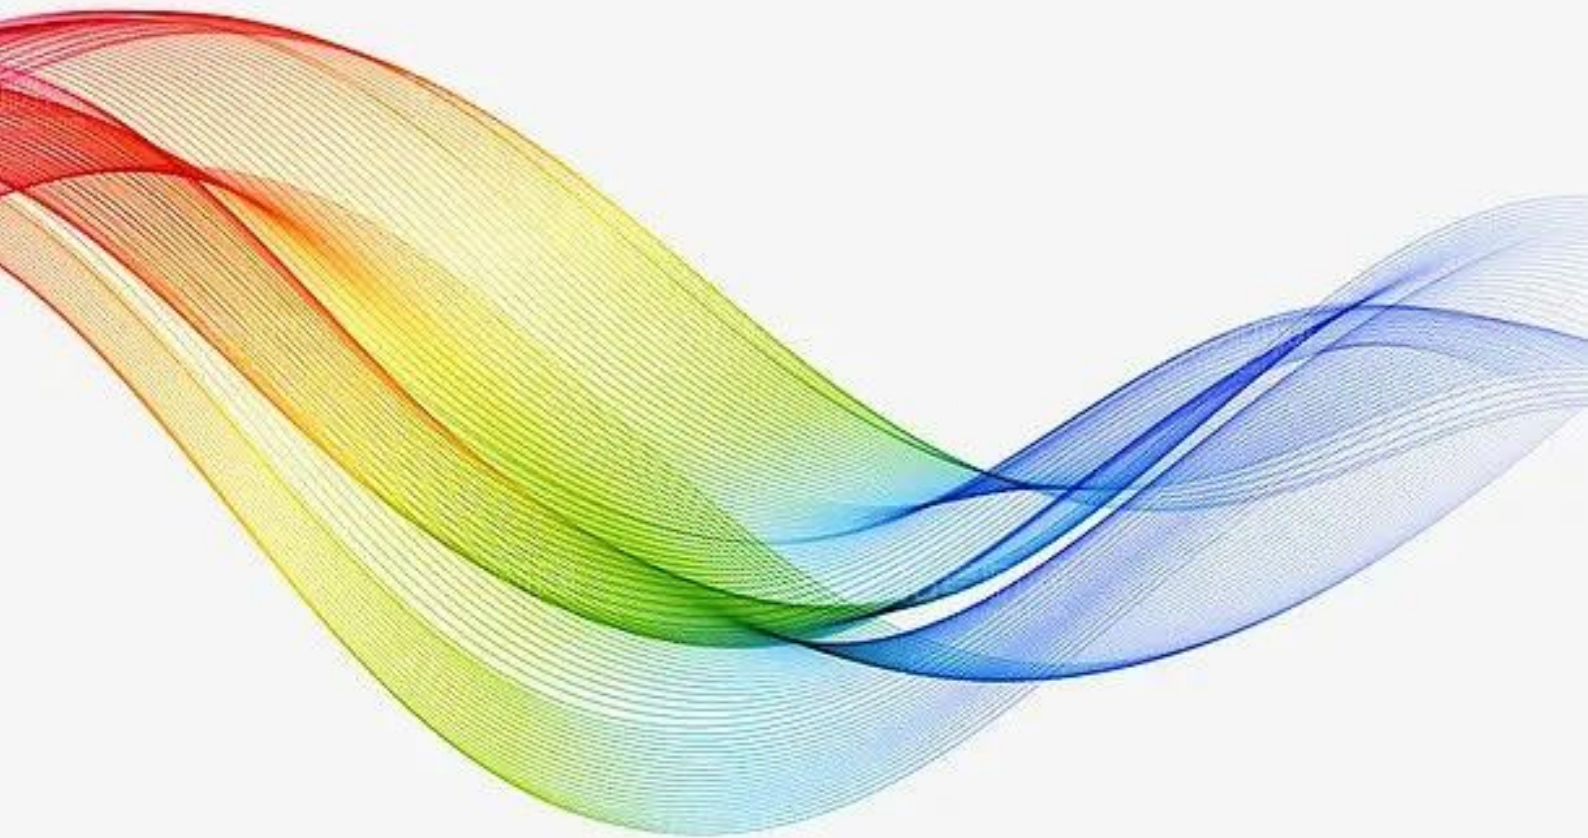

四川亿莱克电气有限公司
Sichuan Yilaike Electric Co., Ltd

订购热线:13550245590

售后热线:18981825509

公司网站:www.ylkdq.com

E-mail:369260826@qq.com

地址:成都市新都区新繁街道龙桥毗河新区一层